


ERRATA CORRIGE

NORMA CEI EN 50522 2011-07 (fasc. 11372)

Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a.

Nel testo italiano, sostituire la Figura 5 di pag. 27 con la seguente:

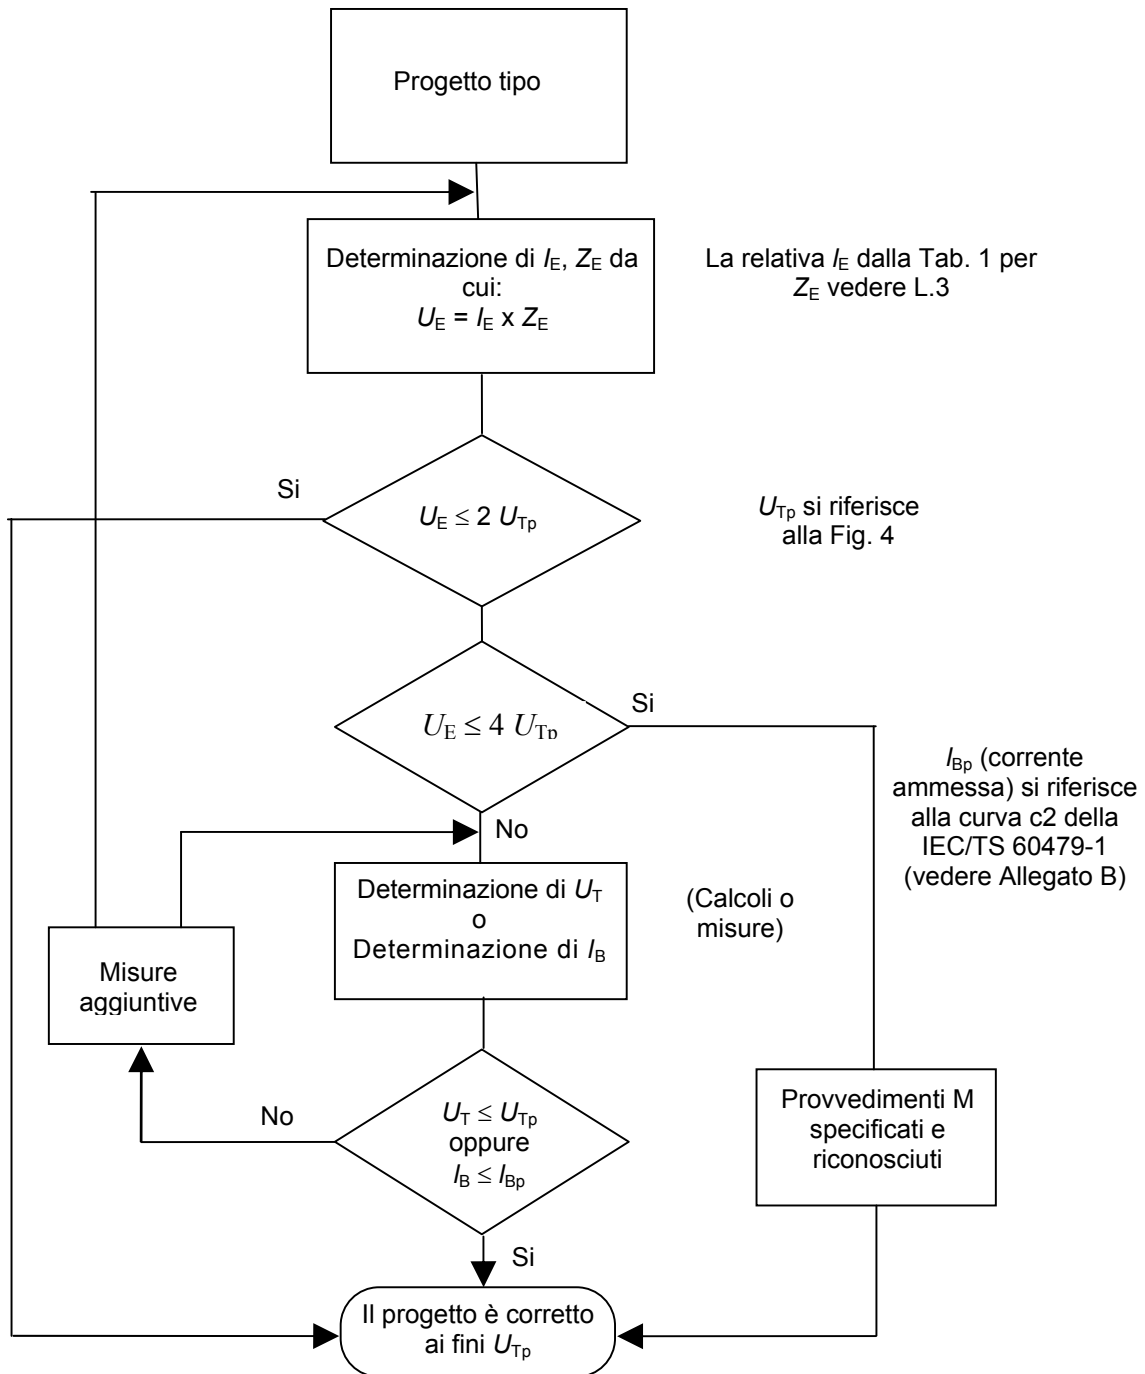

Nel testo inglese, sostituire la Figura 5 di pag. 91 con la seguente:

